



Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей МУП «КК п. Терней» от котельной № 5

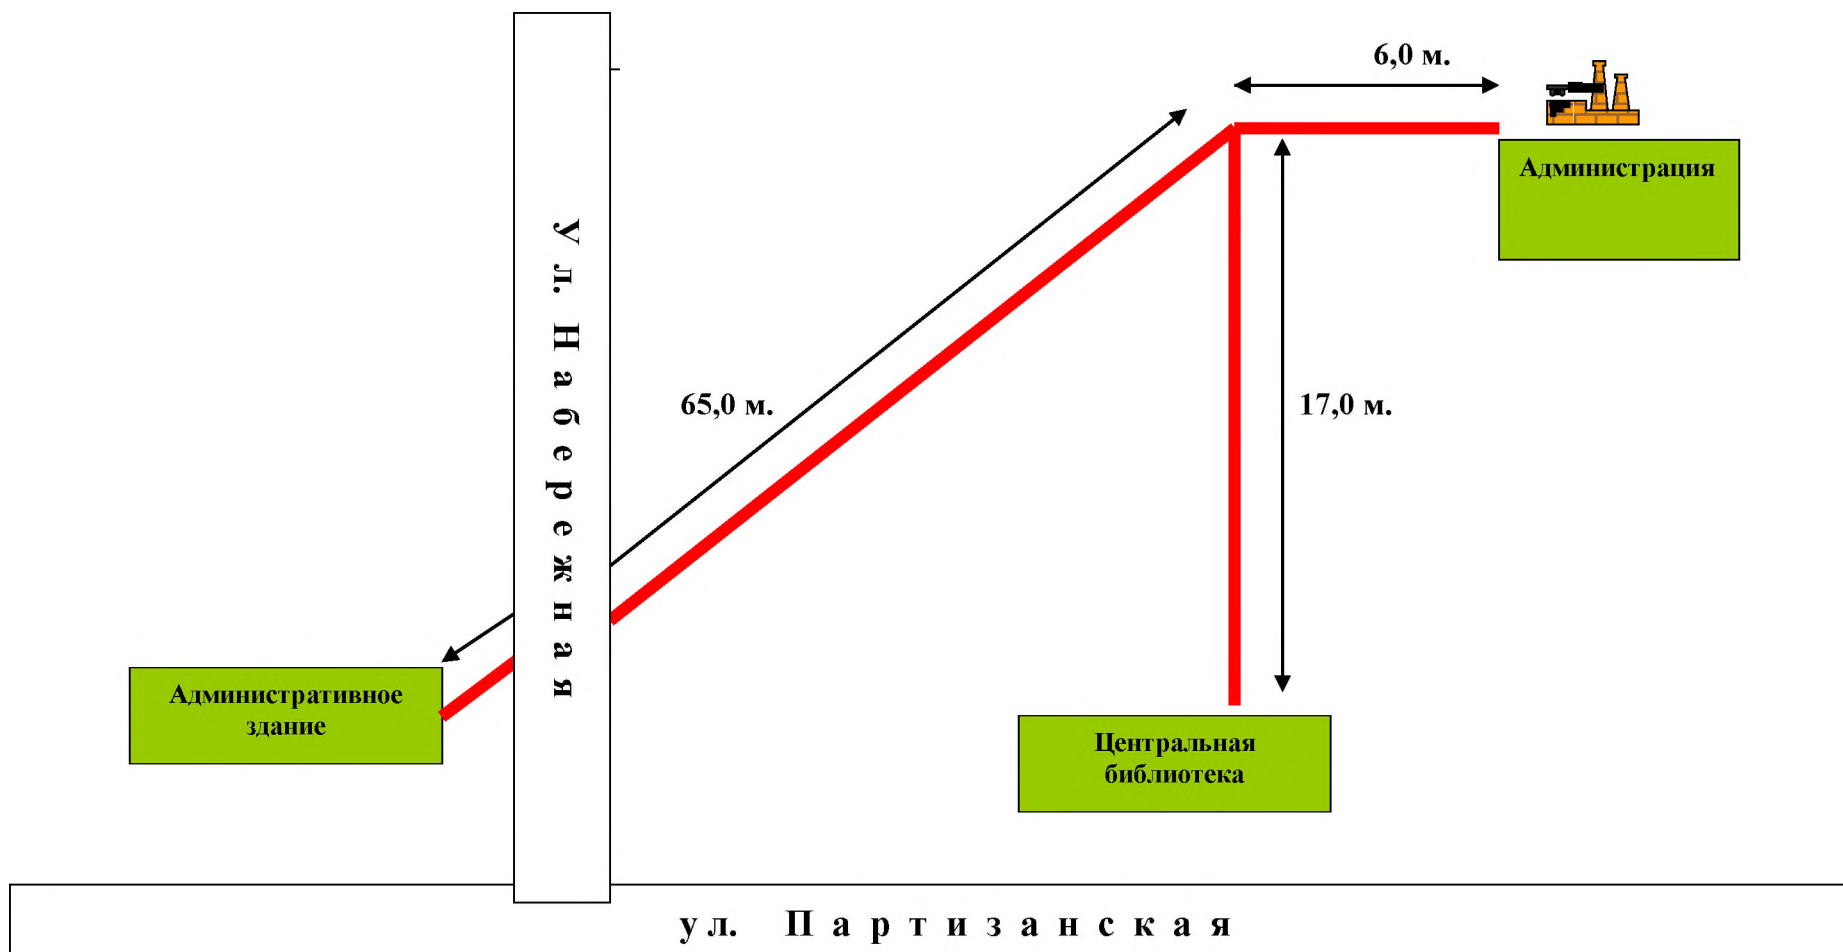

Котельная № 5 пгт. Терней, ул.Партизанская, 52
Количество котлов – 1 шт. Тип котлов – КВТС
Установленная мощность 0,2 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 0,11 Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию - 2003.
Структура тепловых сетей – двухтрубная открытая.
Ресурсоснабжающей организацией пгт. Терней является МУП «КК п. Терней».

Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей ОАО «Импульс» от котельной № 2

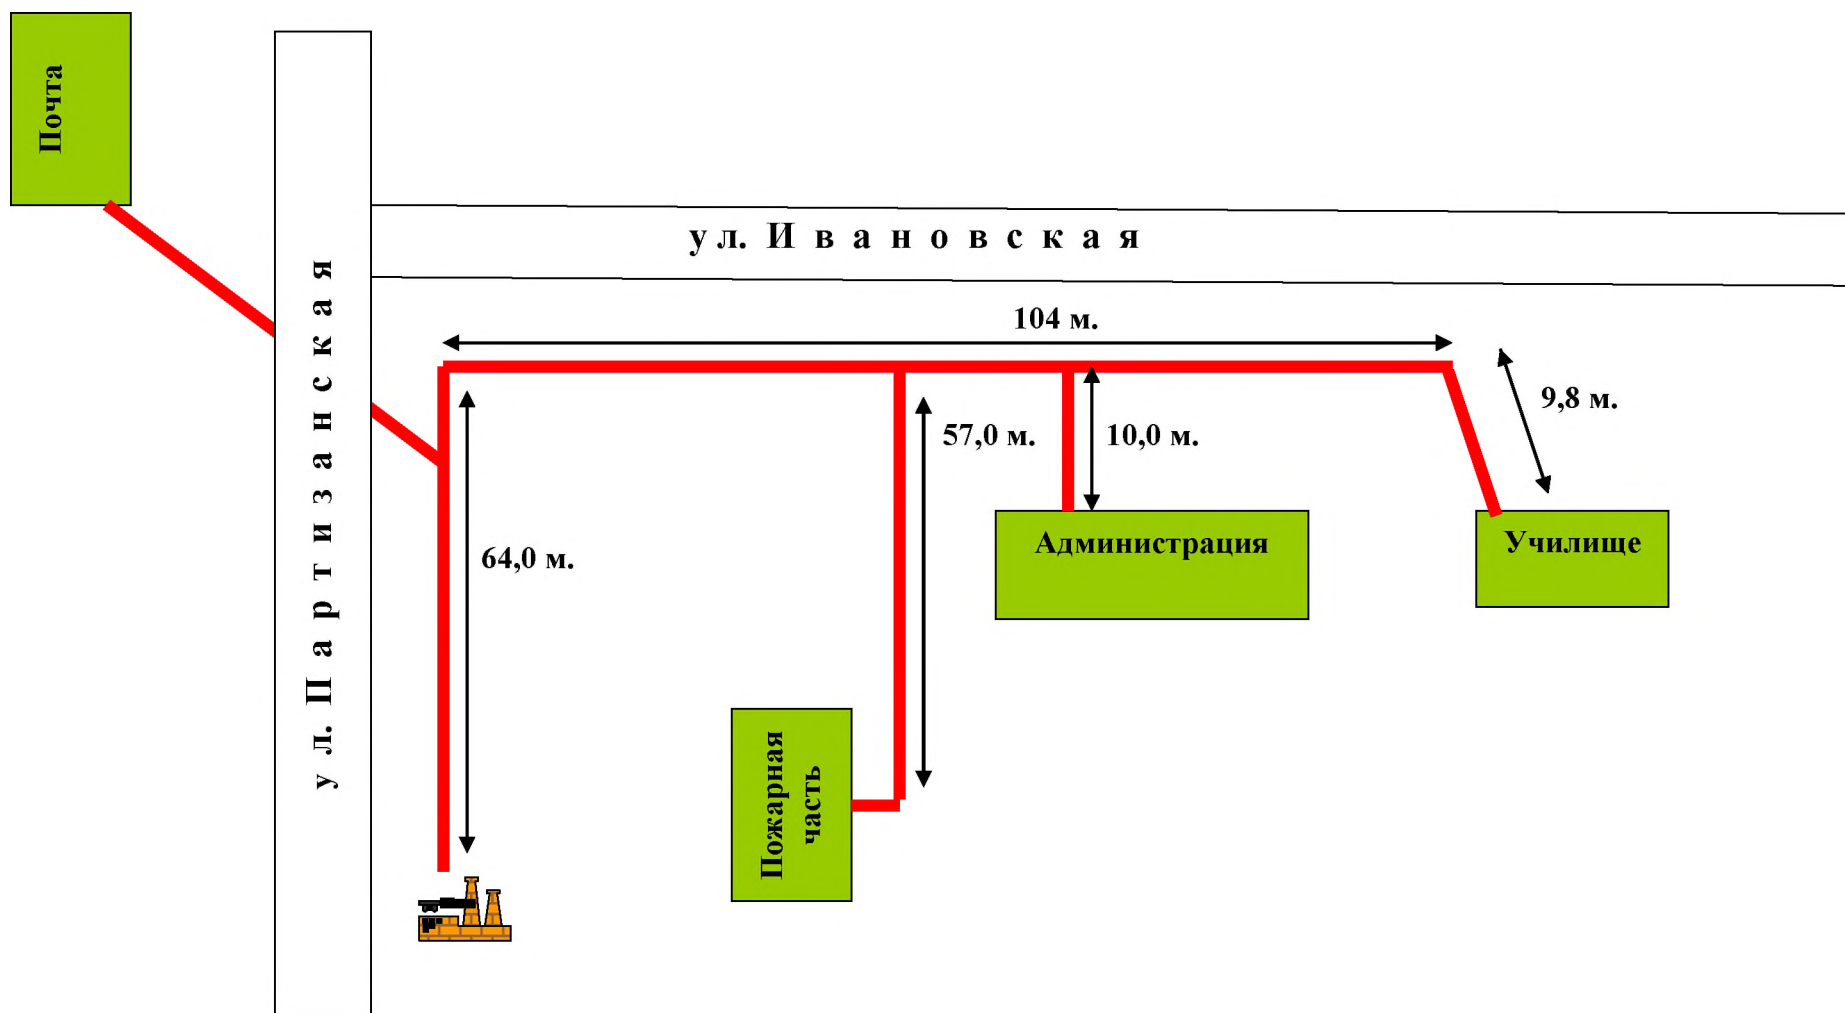

Котельная № 2 пгт. Терней, ул.Партизанская, 93

Количество котлов – 4 шт. Тип котлов – КВТС


Установленная мощность 2,0 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 0.49 Гкал/час.

Год ввода котельной в эксплуатацию – 1994/2005.

Структура тепловых сетей – двухтрубная открытая.

Ресурсоснабжающей организацией пгт. Терней является ОАО «Импульс»

Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей ОАО «Импульс» от котельной № 6

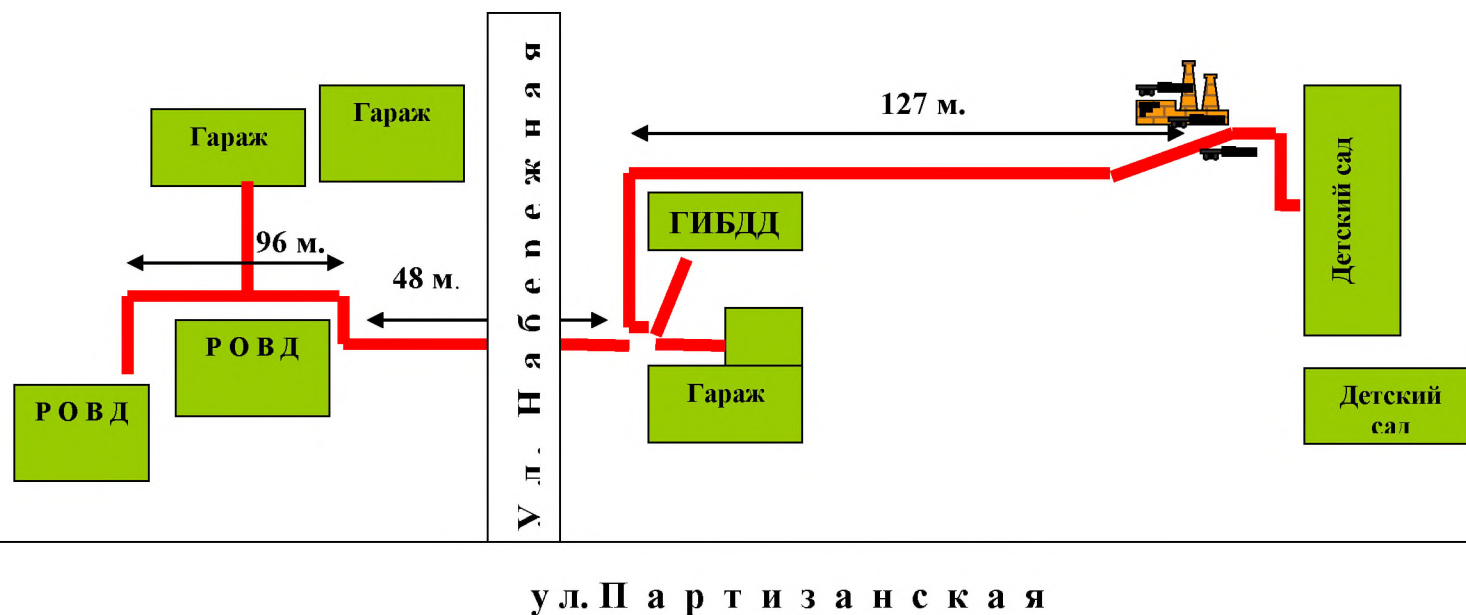

Котельная № 6 пгт. Терней, ул. Набережная, 32

Количество котлов – 1 шт. Тип котлов – КВТС


Установленная мощность 0.4 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 0.31 Гкал/час

Год ввода в эксплуатацию -2006.

Структура тепловых сетей – двухтрубная открытая.


Ресурсоснабжающей организацией пгт. Терней является ОАО «Импульс»

Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей МУП «КК п. Терней» от котельной № 7

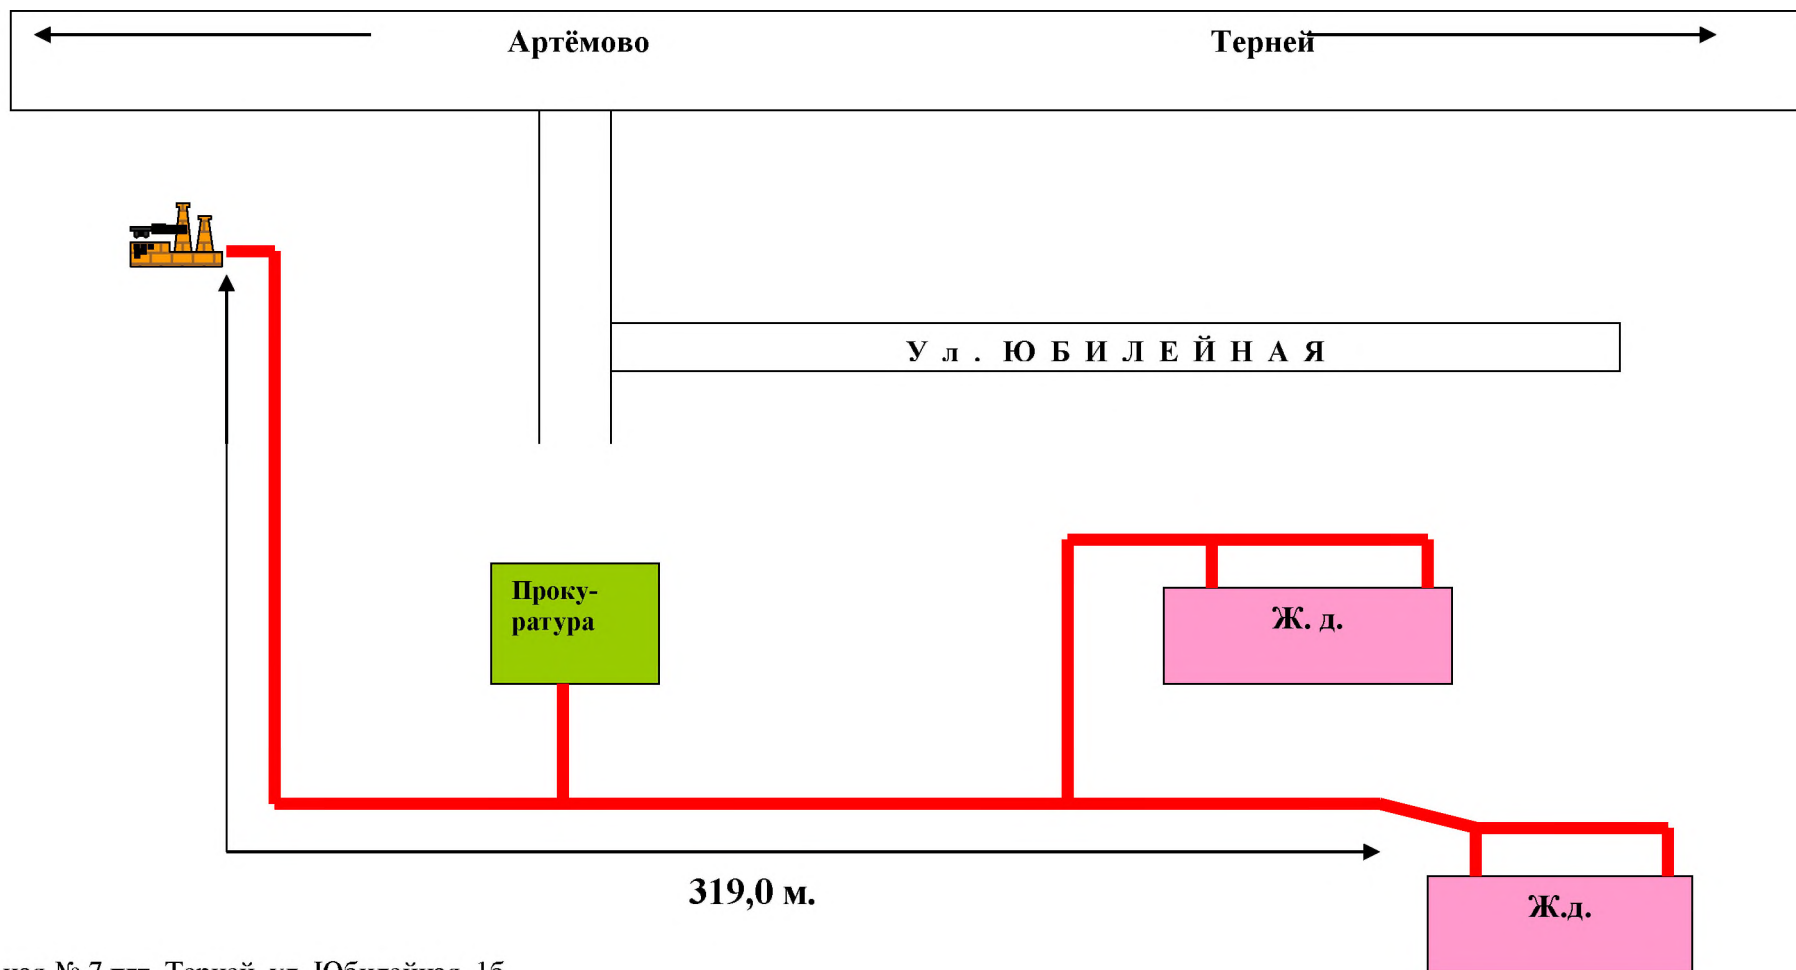

Котельная № 7 пгт. Терней, ул. Юбилейная, 16
Количество котлов – 2 шт. Тип котлов – КВТС
Установленная мощность 0,5 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 0,12 Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию - 2000.
Структура тепловых сетей – двухтрубная открытая.
Ресурсоснабжающей организацией пгт. Терней является МУП «КК п. Терней».

Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей ОАО «Импульс» от котельной № 9

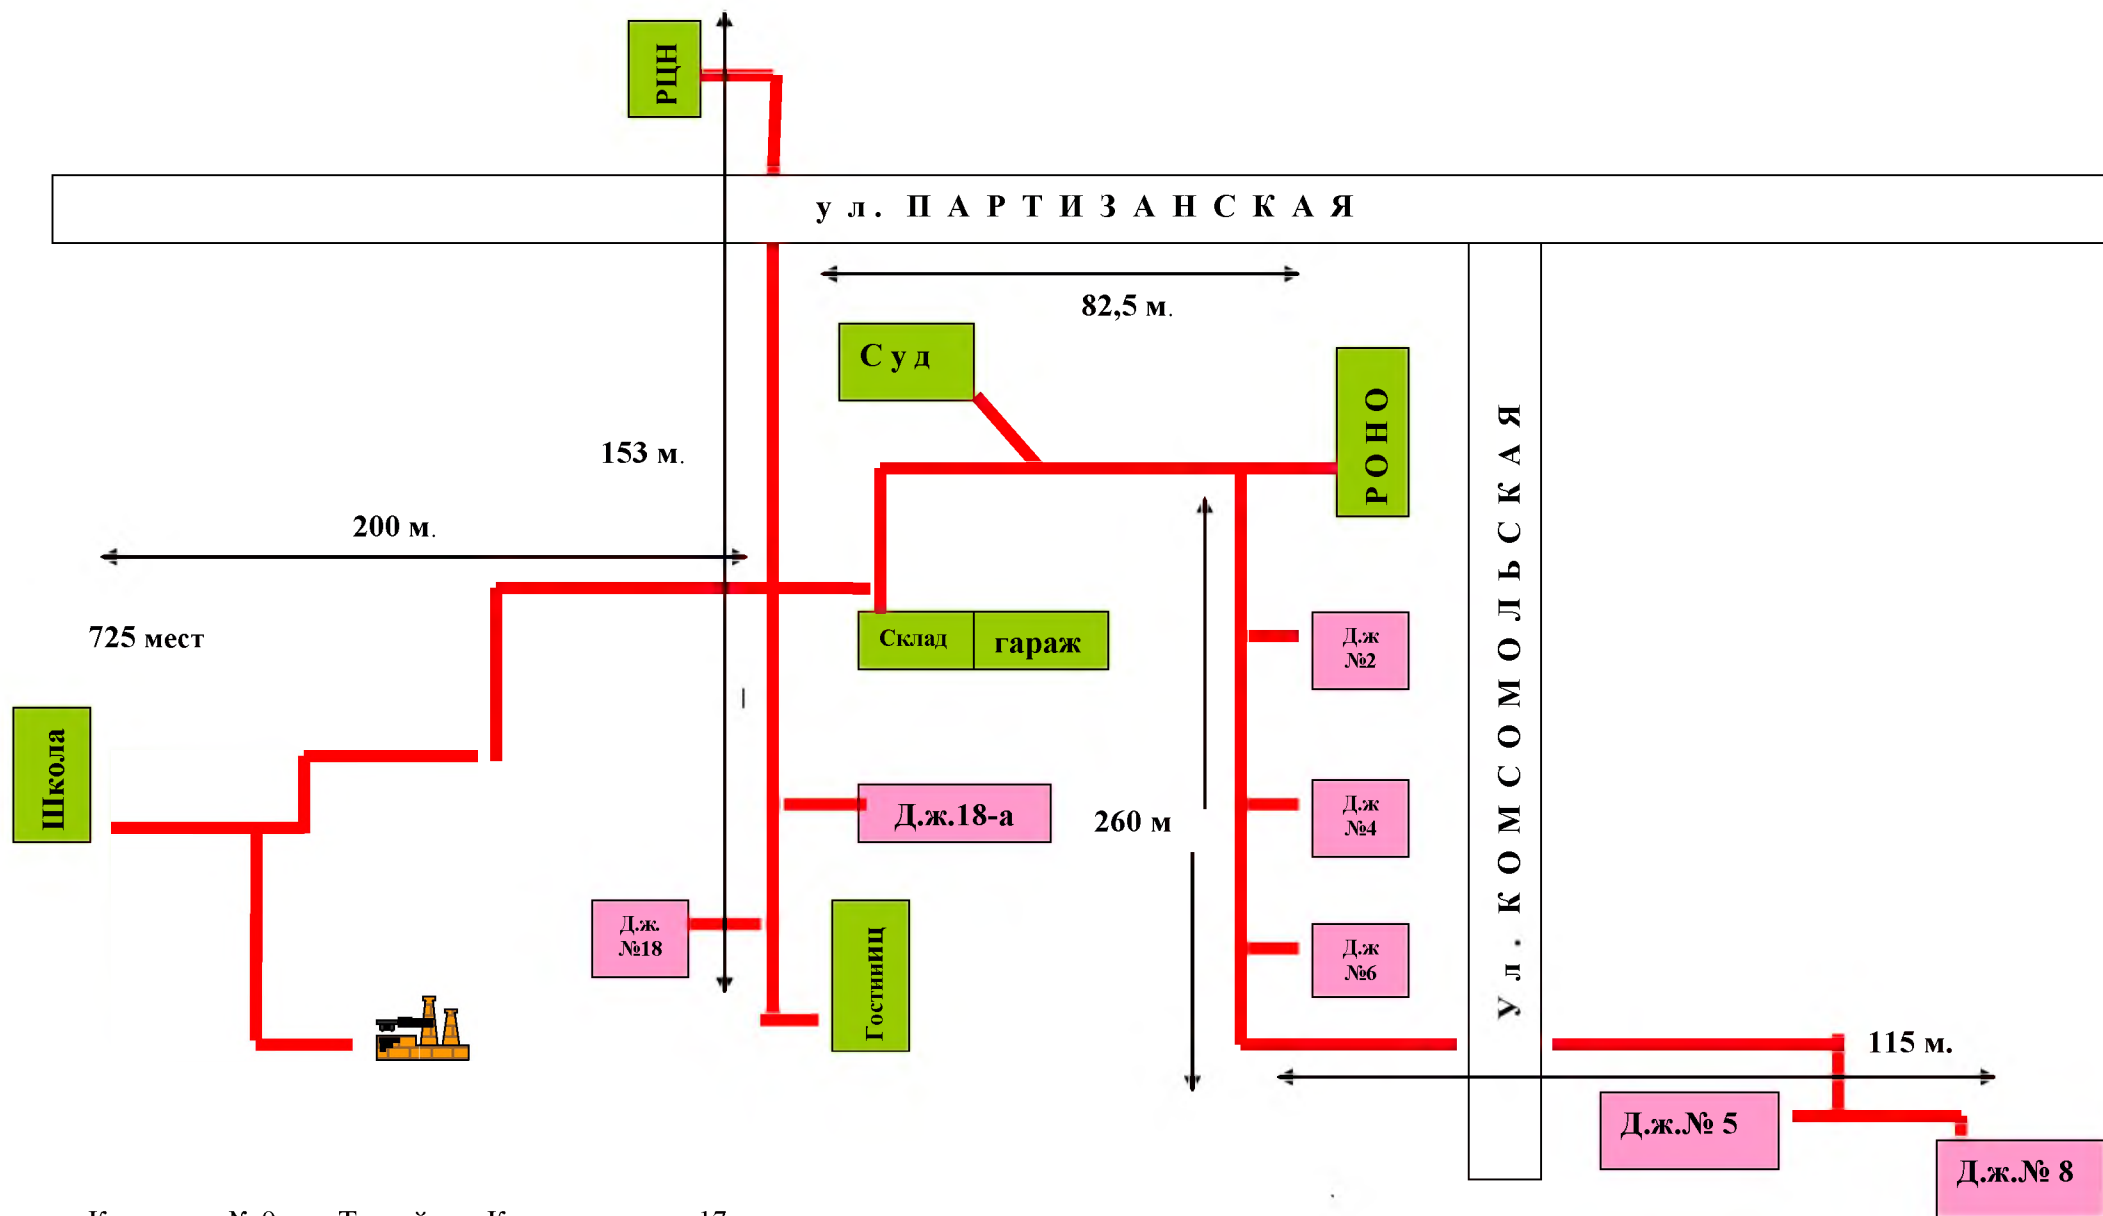

Котельная № 9 пгт. Терней, ул. Комсомольская, 17
Количество котлов – 3 шт. Тип котлов – КВТС, УВКр-08

Установленная мощность 0.6/1.2 Гкал/час,
присоединенная нагрузка – 0,85 Гкал/час

Год ввода котельной в эксплуатацию – 2004/2002

Структура тепловых сетей – двухтрубная открытая.

Ресурсоснабжающей организацией пгт. Терней является ОАО «Импульс»